

Świecie dnia: 24.01.2020r.
OD1/RD6/8/2020UL
WEO20E 020695

Michał Kuźma
Polski Konopat 2C
86-105 Świecie

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących „Budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304” dostarczonych nam celem uzgodnienia.


Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejące kable i złącza niskiego napięcia Enea Operator.
2. W miejscach skrzyżowań projektowanej drogi z istniejącymi kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejące przepusty przedłużyć,
3. Istniejące kable energetyczne kolidujące z projektowaną drogą przełożyć poza krawędź drogi.
4. Zachować posadowienie i możliwość swobodnego dostępu do istniejących złączy kablowych.
5. Inwestor wystąpi do RD Świecie o wydanie warunków technicznych na przebudowę istniejących linii energetycznych i złączy kablowych kolidujących z inwestycją.
6. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
7. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.
9. Uzgodnienie jest ważne do dnia 24.01.2021r.

K/o.:
RD 6-MU a/a

Enea Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Świecie
Dyrektor

Robert Kuźma

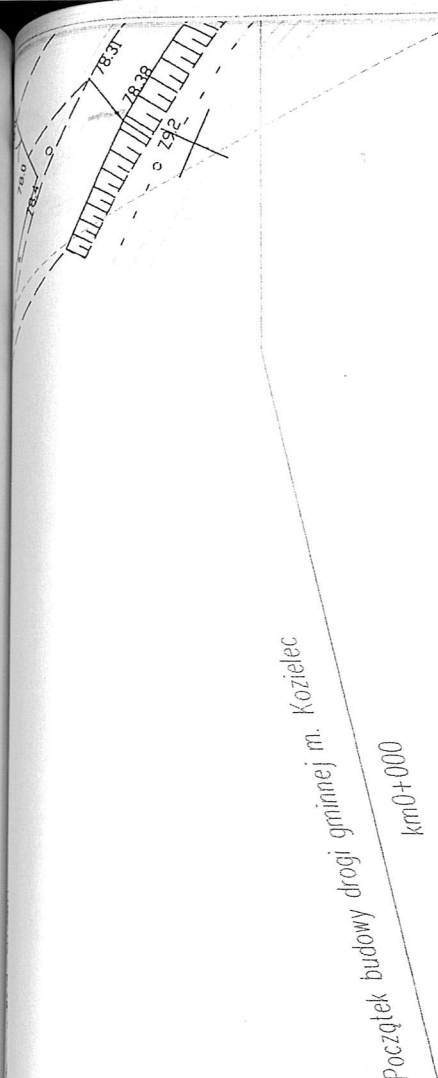

Naniesienie nr

Granica naniesienia:

Kable SN

Kable nn ———

Kable oświetleniowe

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie. Ustala się pięciometrową strefę ochronną z każdej strony kabla, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie. Opracowaną dokumentację należy przedstawić do aktualizacji i sprawdzenia zaprojektowanych urządzeń.

Świecie, dnia 24.01..... 2020 r.

LEGENDA

- o sieć telekomunikacyjną
- o sieć wodociągowa
- o sieć gazowa
- powierzchnia jezdni
- powierzchnia zjazdów
- jezdni
- działek
- nowy projekt

6547700/5249600

Wzrost	Gmina Nowe		
Opis zadania	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej w obr. geodezyjnym Kozielec na dz. nr 304		
Opis prac	Plan sytuacyjny	Skala 1:500	Nr rys. 1
Wykonanie	mgr inż. W. Wojnowski - KUP/0118/PW00/11	11.2019	

[Signature]
 Dyrektor

2020

Świecie, dnia 06.02.2020r.
WEO20E

Michał Kuźma
Polski Konopat 2C
86-105 Świecie

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304.

Warunki techniczne są wydawane tylko w przypadku kolizji z infrastrukturą energetyczną. W innych przypadkach, należy odwoływać się uzgodnienia lokalizacji nr OD1/RD6/8/2020UL z dnia 24.01.2020 oraz obowiązującymi standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.. Wyżej wymienioną dokumentację projektową uzgadniamy bez uwag. Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

Enea Operator Sp. z o.o.,
Rejon Dystrybucji Świecie

Robert Kitta

K/o:
a/a ZR